

## 検査受託中止と検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

下記項目の検査受託を変更または中止させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内する次第です。誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

### 検査内容変更項目・受託中止項目

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧	備考
641	フェニトイン	検査方法	ラテックス免疫比濁法	セディア法	現行検査試薬販売中止のため高性能試薬へ変更
		報告下限値	0.7 $\mu$ g/ml 未満	0.5 $\mu$ g/ml 未満	
642	フェノバルビタール	検査方法	ラテックス免疫比濁法	セディア法	
		報告下限値	0.8 $\mu$ g/ml 未満	1.0 $\mu$ g/ml 未満	
644	カルバマゼピン	検査方法	ラテックス免疫比濁法	セディア法	
		有効治療濃度	4.0~12.0 $\mu$ g/ml	4.0~10.0 $\mu$ g/ml	
646	バルプロ酸ナトリウム	検査方法	ラテックス免疫比濁法	セディア法	
		報告下限値	14.0 $\mu$ g/ml 未満	0.7 $\mu$ g/ml 未満	
654	テオフィリン	検査方法	ラテックス免疫比濁法	セディア法	
		報告下限値	0.3 $\mu$ g/ml 未満	0.8 $\mu$ g/ml 未満	
651	ジゴキシン	有効治療濃度	0.9~2.0ng/ml	0.5~2.0ng/ml	試薬添付文書に準拠
		報告下限値	0.2ng/ml 未満	0.3ng/ml 未満	報告値見直し
652	ジギトキシン	検 査 中 止			製剤(治療薬)販売中止のため


### 変更期日

- 平成 23 年 3 月 1 日(火) 受付日分より




# 新旧二法の相関


### フェニトイン相関図

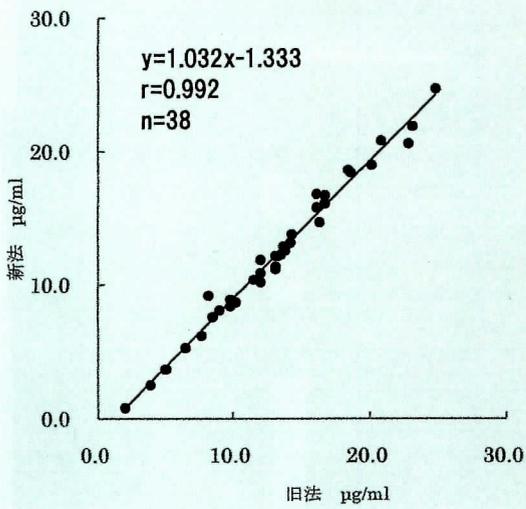


### フェノバルビタール相関図

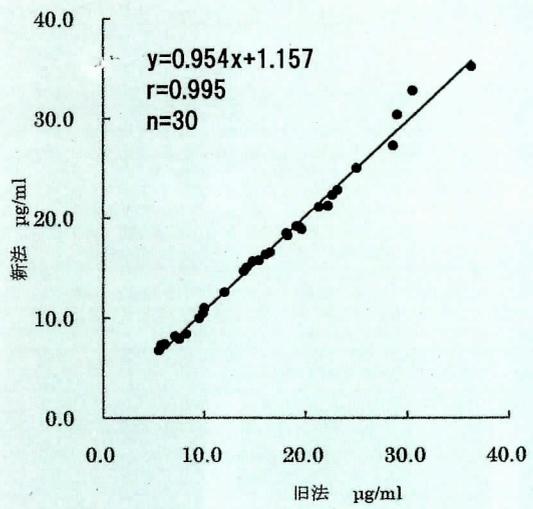

### カルバマゼピン相関図

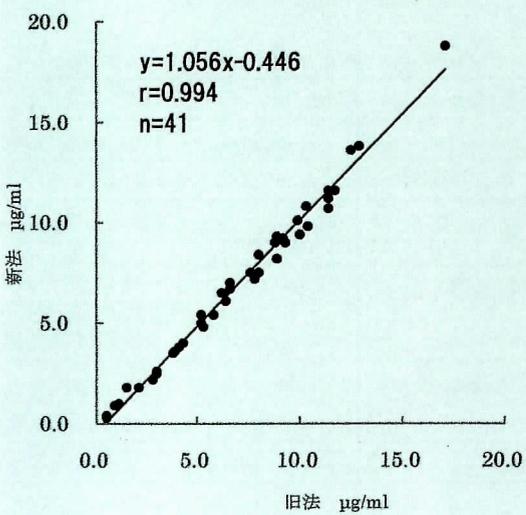

### バルプロ酸ナトリウム相関図

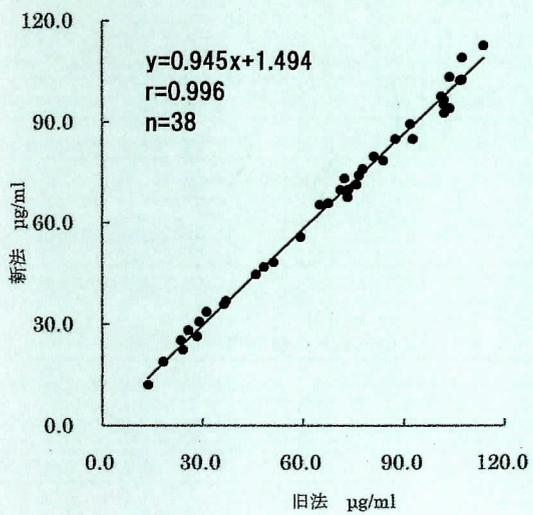

### テオフィリン相関図

