

## 「リポ蛋白分画」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして、検査内容変更の連絡を受けましたので、取り急ぎご案内致します。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

### 対象項目

- 808 リポ蛋白分画

### 実施期日

- 平成 28 年 6 月 30 日(木)受付分より


●リポ蛋白分画〔アガロース電気泳動法〕

現試薬の販売中止に伴い、同一メーカーが製造販売する代替試薬および測定機器へ変更し、基準値、報告範囲を変更いたします。基準値はメーカー設定値です。


コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
808	リポ蛋白分画	基準値 (単位)	α M26.9~50.5 F32.6~52.5 PREβ M 7.9~23.8 F 6.6~20.8 β M35.3~55.5 F33.6~52.0 (%)	α M29~50 F34~53 PREβ M 8~29 F 3~23 β M30~55 F33~53 (%)
		報告範囲	0.0~100.0	0~100

▼現法と旧法の比較

[α 分画]

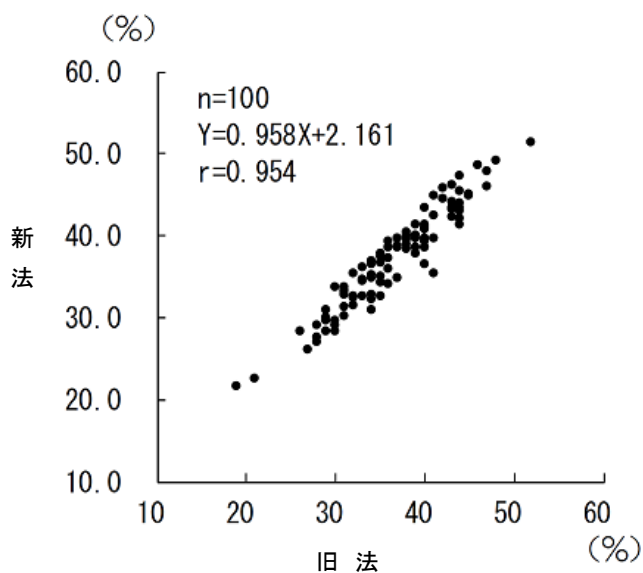

[PREβ 分画]

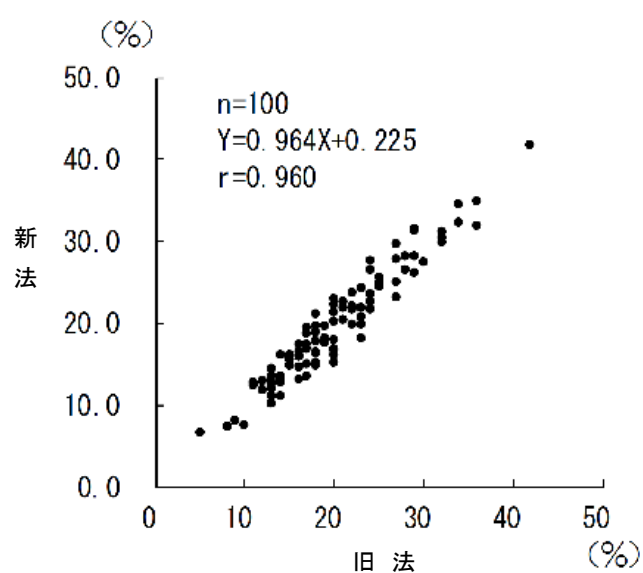

[β 分画]

